


CLIENT :

ESSAL

LOCAL N° :

ADRESSE :

CL EN INOUX

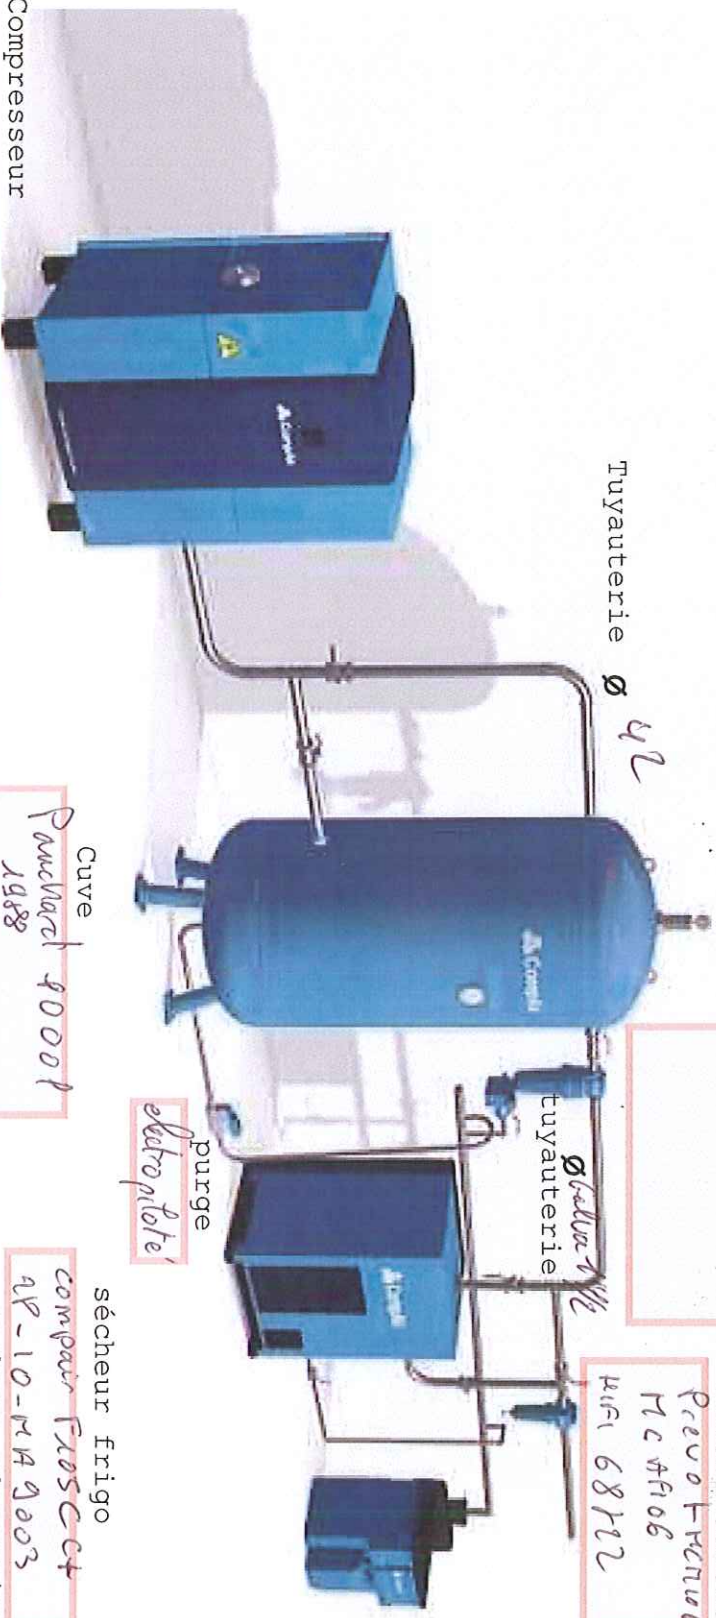

Tuyauterie Ø 42

filtre entrée

tuyauterie Ø 63/68/72

filtre sortie  
Pevotvent  
Mc Alister  
KIFI 68/72

filtre Charbon  
actif

separateur  
condensats

Compresseur

245RS 13bars  
CD1000365 2001  
2010

Cuve  
Panchard 40001  
1988  
N° 01920  
QYPass

purge  
electro piloté

sécheur frigo  
compair FROSCOT  
AP-10-MA 9003  
secheur adsorption

secheur adsorption