

Comp L15 37.200 RMR  
29600 L11e

CLIENT :


Le 9/04/20

LOCAL N° :

RCCR - Places

ADRESSE :

Tuyauterie Principale 54  
en ligne / Soins sécheur Ø 42

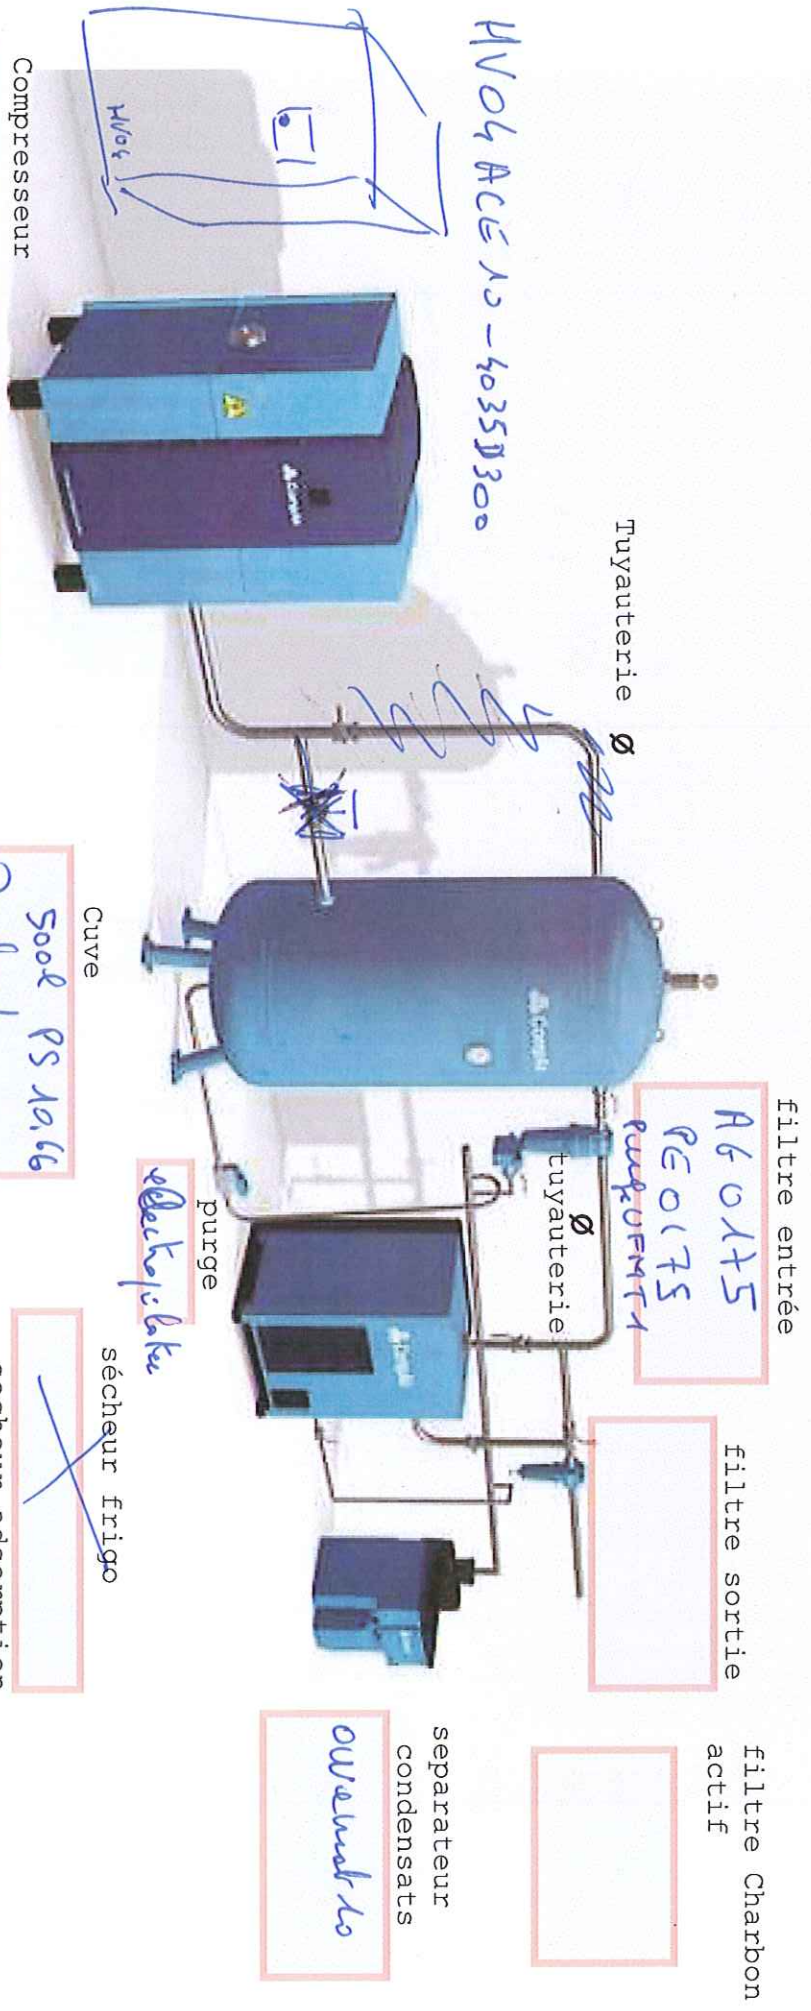

HV04 ACE 13 - 4035D300

Compressueur

Tuyauterie Ø

Cuve

filtre entrée

AG 0175  
RE 0175  
PURGEMENT

tuyauterie Ø

filtre sortie

purge

Electrovalve

~~sécheur frigo~~

secheur adsorption

HL 200

by pass. sécheur

filtre Charbon actif

separateur condensats

OWA 10

L15 avec module Z.56  
349015 / 1508

500L PS 10.66  
Roubarb  
TYP. 0606030138